
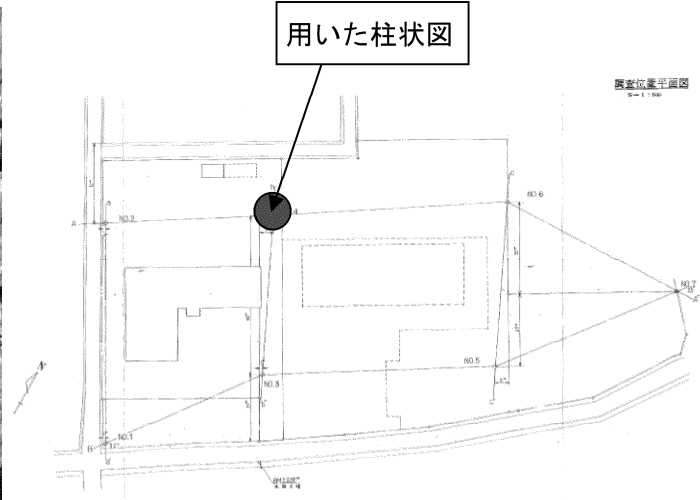
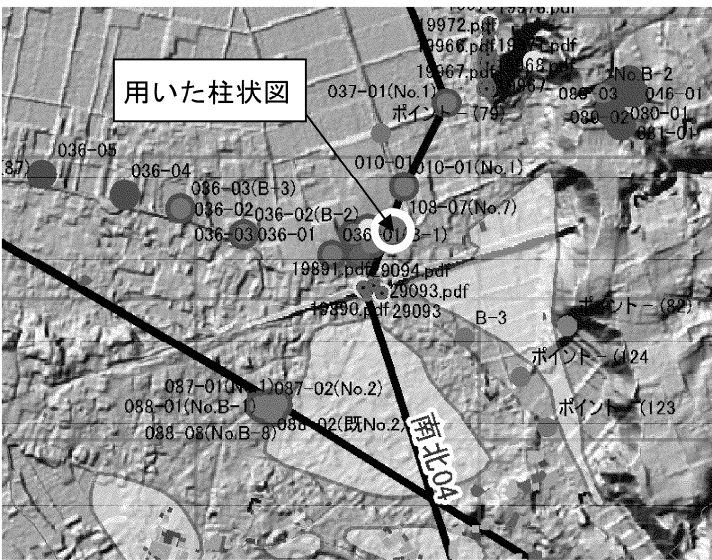


3) 地震計設置位置 海上支所

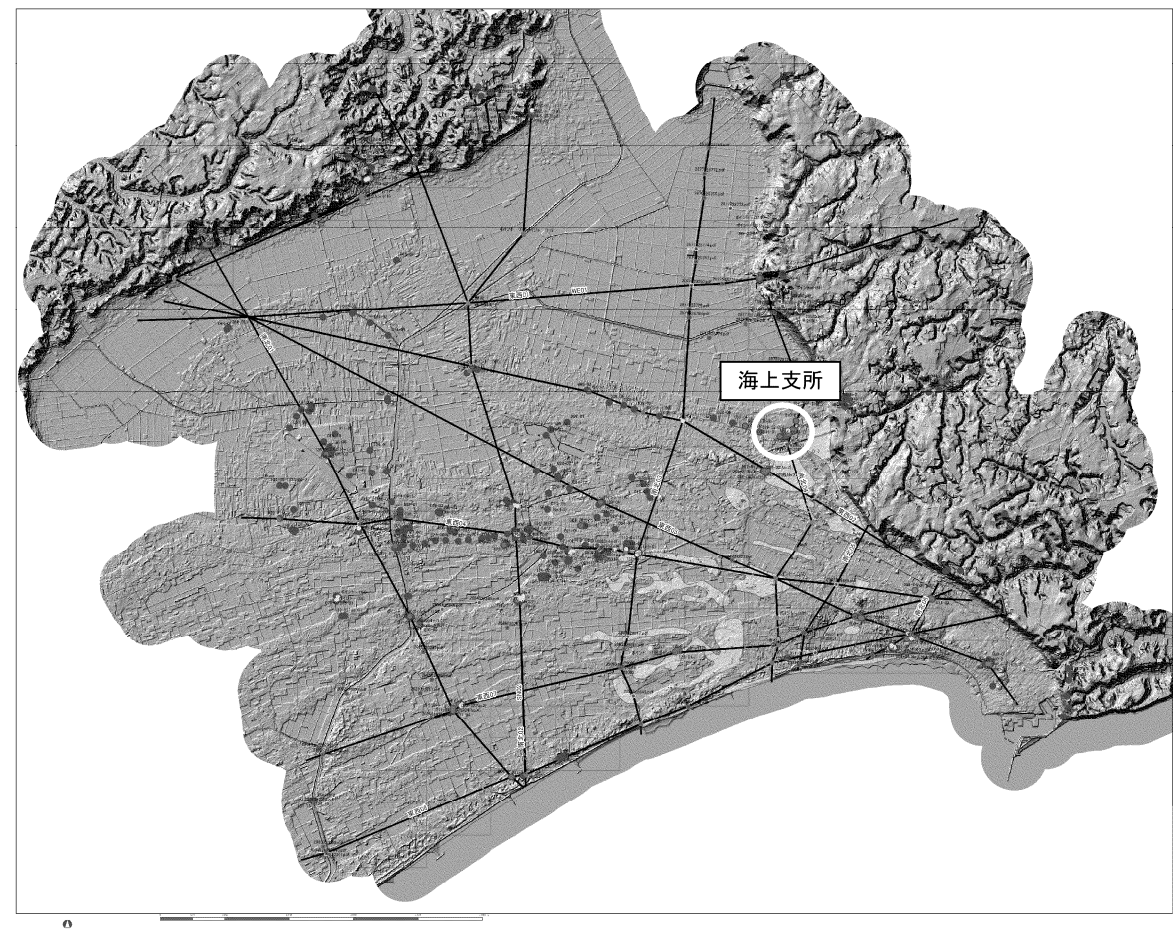

地質柱状図

調査件名 海上町中央公民館新築工事に伴う地質調査 ボーリング番号 No. 4

調査地点 海上町 海上支所 標高 BM -2.325 m 使用機械 KR-200
調査年月日 昭和35年4月28日~4月29日 孔内水位 G.L. +0.40 m 調査員 渡辺 徹一

標高 m	深度 m	層厚 m	柱状 図	色調	地質 名	観察	相対 密度	相対 稠度	標準貫入試験							
									深度 m	N 値 回/cm	10cm毎の 打撃回数 回/cm	N 値				
										0	10	20	30	40	50	60
1	-2.725	0.40	0.40	暗褐色	耕作土	腐植、腐植物混入。 粒径不均一。		締	1.15	24/30	6/7/10					
2	-3.725	1.60	1.20	暗青灰	中 砂	粒径ほぼ均一。 雲母片を混入。		極密	1.45	34/30	13/11/10					
3									2.45	50/22	19/26/5/2					
4									3.37	50/19	20/30/					
5						細かい貝殻片を全 体に混入。			4.34	43/30	11/16/16					
6									5.45	50/26	13/20/17/6					
7									6.41	50/24	15/19/16					
8						含水中。			7.39	42/30	10/14/18					
9									8.45	50/20	21/29/					
10								極密	9.35	50/27	16/19/15/7					
1	-13.225	11.50	8.80	暗青灰	細 砂	粒径均一、粗砂、小石 等を混入し不均一。			10.42	50/18	20/20/8					
2						含水中。			11.33	50/29	14/17/19					
3	-15.125	12.80	1.80	暗青灰	中 砂	粒径非均一に細かい。 雲母片、貝殻片を混 入。		密	12.44	36/30	13/9/15					
4									13.45	34/30	7/12/15					
5									14.45	31/30	6/11/14					
6	-18.625	16.30	3.50	暗青灰	細 砂	含水中。		締	15.45	18/30	9/6/3					
7						砂質を主とし、粗砂、 貝殻片を少量混入。			16.45	6/30	2/2/2					
8	-20.725	18.60	2.30	緑 灰	貝殻混リシルト	含水中。		硬	17.45	9/30	3/3/3					
9						微細砂を少量混入。			18.45	15/30	4/5/6					
20	-22.775	20.45	1.85	緑 灰	シルト	含水中。			19.45	16/30	4/5/7					
1									20.45	/	/	/				